

KARTA TECHNICZNA – TECHNICAL DATA SHEET: OBEJMA KABLOWA CH

ZALETY – BENEFITS


- Szybkie mocowanie instalacji kablowych – **Fast Electrical cable supporting**
- Odporność na ogień – **Fire approved**
- Szybki i łatwy montaż – **Fast and easy installation clamp.**
- Dwie pozycje montażowe – **Two fixing position: awall and ceiling**
- Wszechtonna: możliwość aplikowania różnych średnic kabli – **Versatile: Possibility to use different cables diameters together.**
- Możliwość dokładania kabli – **Easy to enlarge the installation**
- Dwa rozmiary – **Two references**

Zdjęcie produktu
/ **product photo**



PRZEZNACZENIE – APPLICATIONS.

Obejma do prowadzenia kabli – **Cable supporting**

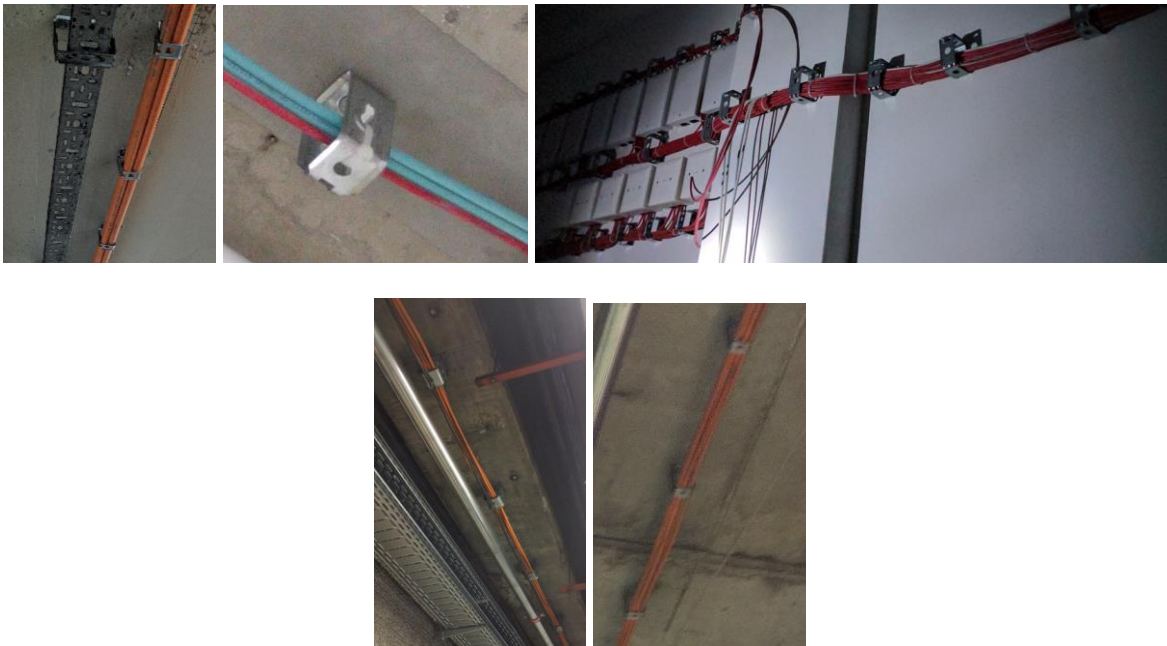

CHARAKTERYSTYKA – FEATURES

Materiał / Material


- Stal perforowana o grubości 0.75 mm – **Steel clamp with 0.75 mm of thickness**
- Stal galwanizowana – **Senzimir galvanized steel**

Este documento es propiedad de Apolo. Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de Apolo / *This document is intellectual property of apolo. Copy is forbidden and will be prosecuted. Copy, total or partial, must have the written agreement of apolo.*

TDS-1

Główne wymiary (mm) - **Main dimensions (mm)**

Kod produktu/ code	Ref.	Wysokość A	Wysokość B	Szerokość C	Ø Otwór
		<i>Height A</i>	<i>Width A</i>	<i>Thickness C</i>	<i>Øhole</i>
94055CH	CH1	63	40	32	7-12
95580CH	CH2	85	55	32	7-12

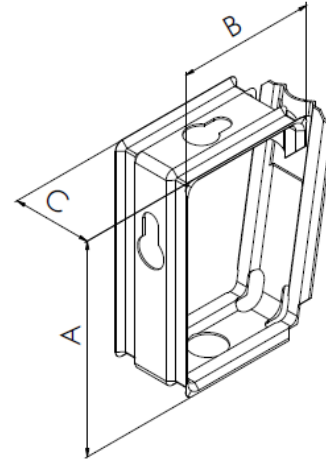

PROCEDURA INSTALACYJNA / INSTALLATION PROCEDURE

- 1- Wywiercić otwór – **Do the hole**
- 2- Zamontować obejmę – **Fix the clamp**
- 3- Włożyć kable – **Install the cables**
- 4- Zamknąć obejmę – **Close the clamp**

Rekomendowana odległość między obejmami od 0.3m do 0.6m – **It's recommended to install with a separation of 0.3-0.6m depending the cable stiffness**

REKOMENDOWANE OBCIĄŻENIA / RECOMMENDED LOADS.

Ref	Maksymalne rekomendowane obciążenie . Max. Rec. Load
CH1	10 kg
CH2	

Zachowany czynnik bezpieczeństwa / **Safety factor included**